


## Nuotolinio/hibridinio darbo įrangos naudojimo instrukcija 207 auditorijoje


1. Įjunkite kompiuterį, projektorį (jei reikia).
2. Ant balto stovo rasite interneto kamerą. Su horizontalia rankena galite reguliuoti kameros horizontalią poziciją, o su kampu atgal pakreipta rankena galite reguliuoti kameros sukiojimą ir palinkimą į viršų/apačią. Kamera įsijungia automatiškai.
3. Ant stalo rasite mikrofoną ir jo stiprintuvą. Mikrofoną galima pasidėti šalia monitoriaus, užkabinti ant kameros stovo ar prisikabinti prie drabužių (jeigu turite nuosavą segtuką). Mikrofono garsumą galite pareguliuoti su stiprintuvo rankenėle, virš kurios užrašyta **GAIN TRIM**.
4. Kolonėlės įjungiamos paspaudus **ON/OFF** mygtuką. Jį įjungus užsidega žalia lemputė. Iš kairės į dešinę ant kolonėlės yra žemų dažnių (**BASS**), aukštų dažnių (**TREBLE**) ir garsumo (**VOLUME**) reguliavimo rankenėlės.



5. Kameros nustatymus galite pakoreguoti su programa **Logitech Camera Settings**. Skiltyje **Home**, **Anti flicker** nustatymas turi būti **PAL 50Hz**, kad nemirgėtų vaizdas, o **Standard/Widescreen** leidžia pasirinkti tarp apkirpto vaizdo ir plataus. Skiltyje **Advanced** galite reguliuoti šviesumą, kontrastą, fokusavimą, spalvų ryškumą, baltos spalvos balansą. Pakeitę nustatymus uždarykite programą, antraip kitos programos negalės naudoti interneto kameros.

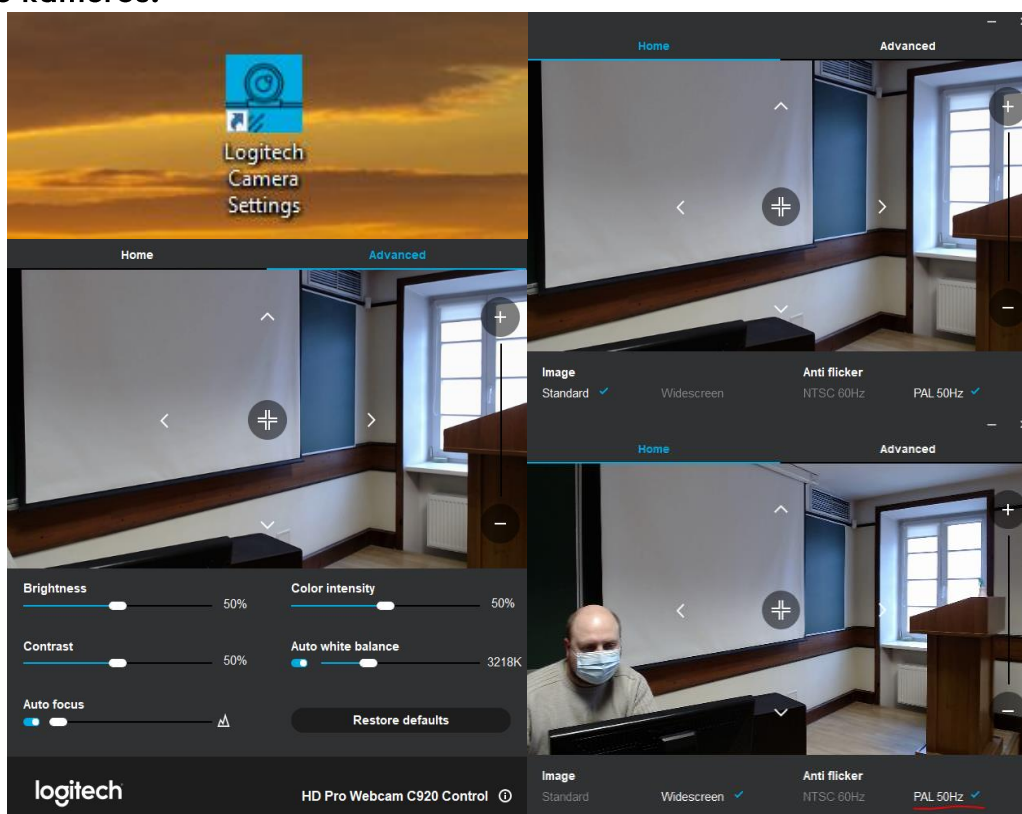

6. Paleiskite savo naudojamą nuotolinio darbo programą (*MS Teams* arba *Zoom*), patikrinkite per programos nustatymus, kad kamera ir mikrofonas veikia. Tiek *MS Teams*, tiek *Zoom* reikia spausti kairiu pelės klavišu ant savo inicialų/nuotraukos programos lango dešiniajame viršutiniame kampe ir tada spausti **Settings**. *MS Teams* visi įrangos nustatymai yra vienoje **Devices** skiltyje, o *Zoom* išskaido **Audio** ir **Video**. Abiem atvejais įrangos nustatymų skiltyje galite paleisti bandomąjį skambutį.

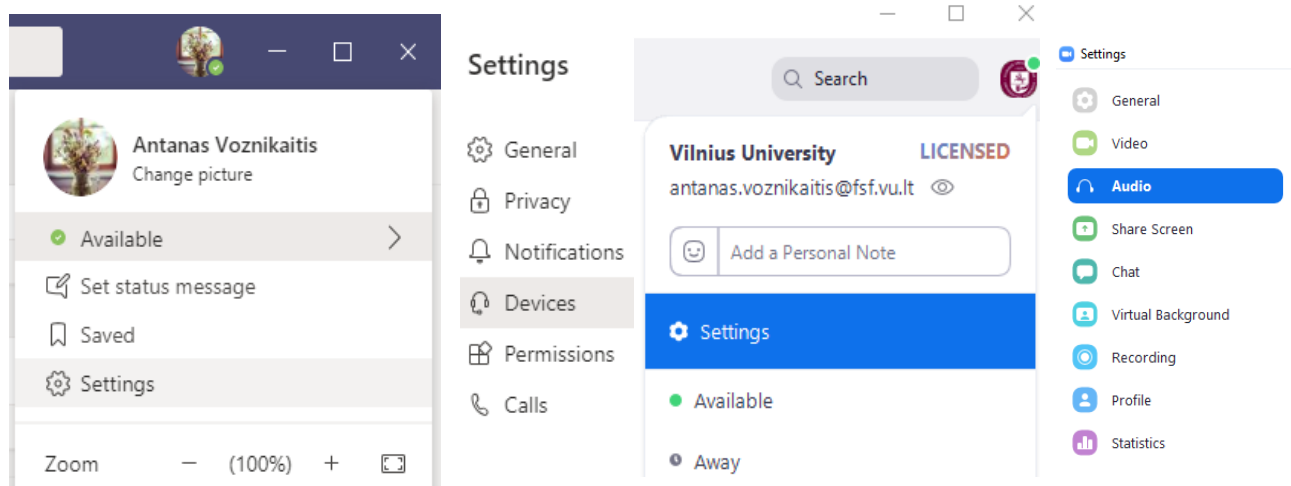

7. Baigę darbą išjunkite techniką. Kamera išsijungia automatiškai. Tada išjunkite kolonėles, kompiuterį, projektorių (jei naudojote).